


Berka Joselewicza 12

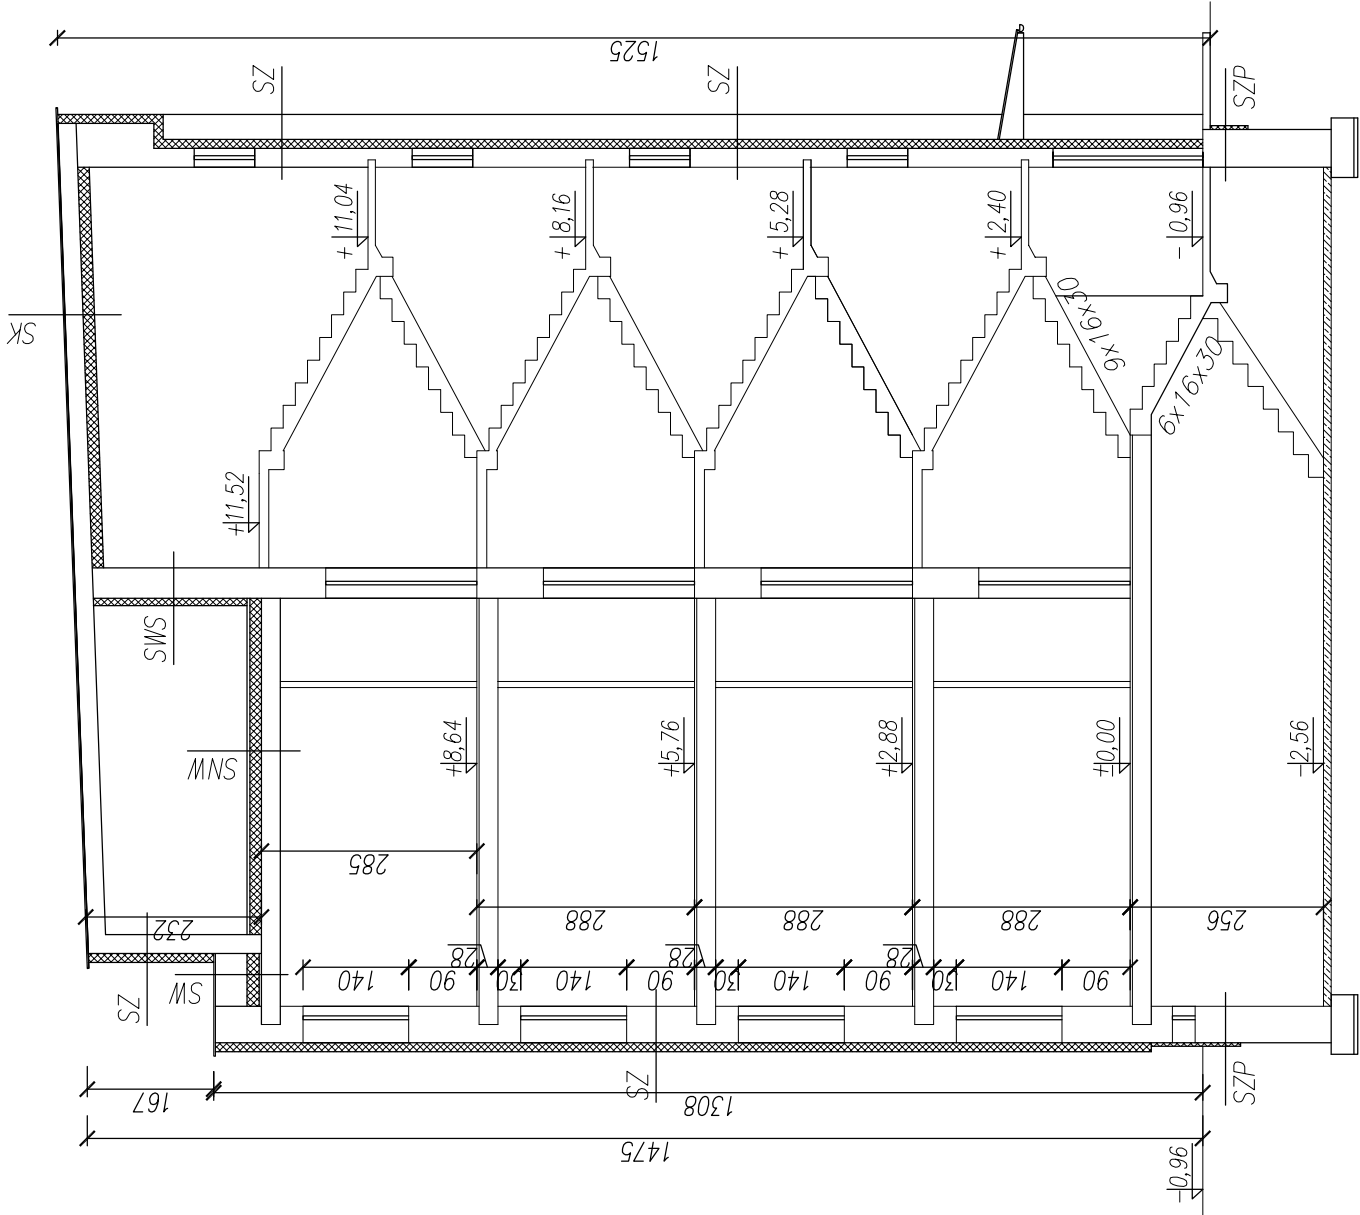

Ocieplone przegrody zewnętrzne

SW	strop gęstożebrowy 24cm granulat celulozowy 15cm granulat ekołiber 16cm puszka powietrzna płyta korytkowa gładź cementowa 3cm	SNW	strop gęstożebrowy 24cm pianka pur 15cm wylewka cementowa zbr. 3cm posadzka
SK	płyty GK na ruszcie wełna mineralna 15cm tynk cem. - wap. 1,5cm strop gęstożebrowy 24cm wylewka 3cm pokrycie 3x papa na lepiku	SZP	beton 25cm tynk cementowy styropian XPS 5cm warstwy wierzchnie
UWAGA: warstwę ocieplenia zagłębić min. 50cm pod powierzchnią terenu			
SWS	cegła pełna 25cm tynk cem. - wap. 1,5cm styropian EPS 10cm tynk mineralny 1cm	SZ	cegła pełna 25cm tynk cem. - wap. 1,5cm styropian 5cm tynk mineralny 1cm styropian EPS 12cm warstwy wierzchnie

obiekt budowlany	termomodernizacja budynku wielorodzinnego				
adres obiektu	Sanok, działka nr 585/8, ul.Berka Joselewicza 12				
przedmiot rysunku	PRZEKRÓJ A - A				
skala	1:100	nr rysunku	5	sierpień 2016	
projektant:					