


Jana Pawła II 41

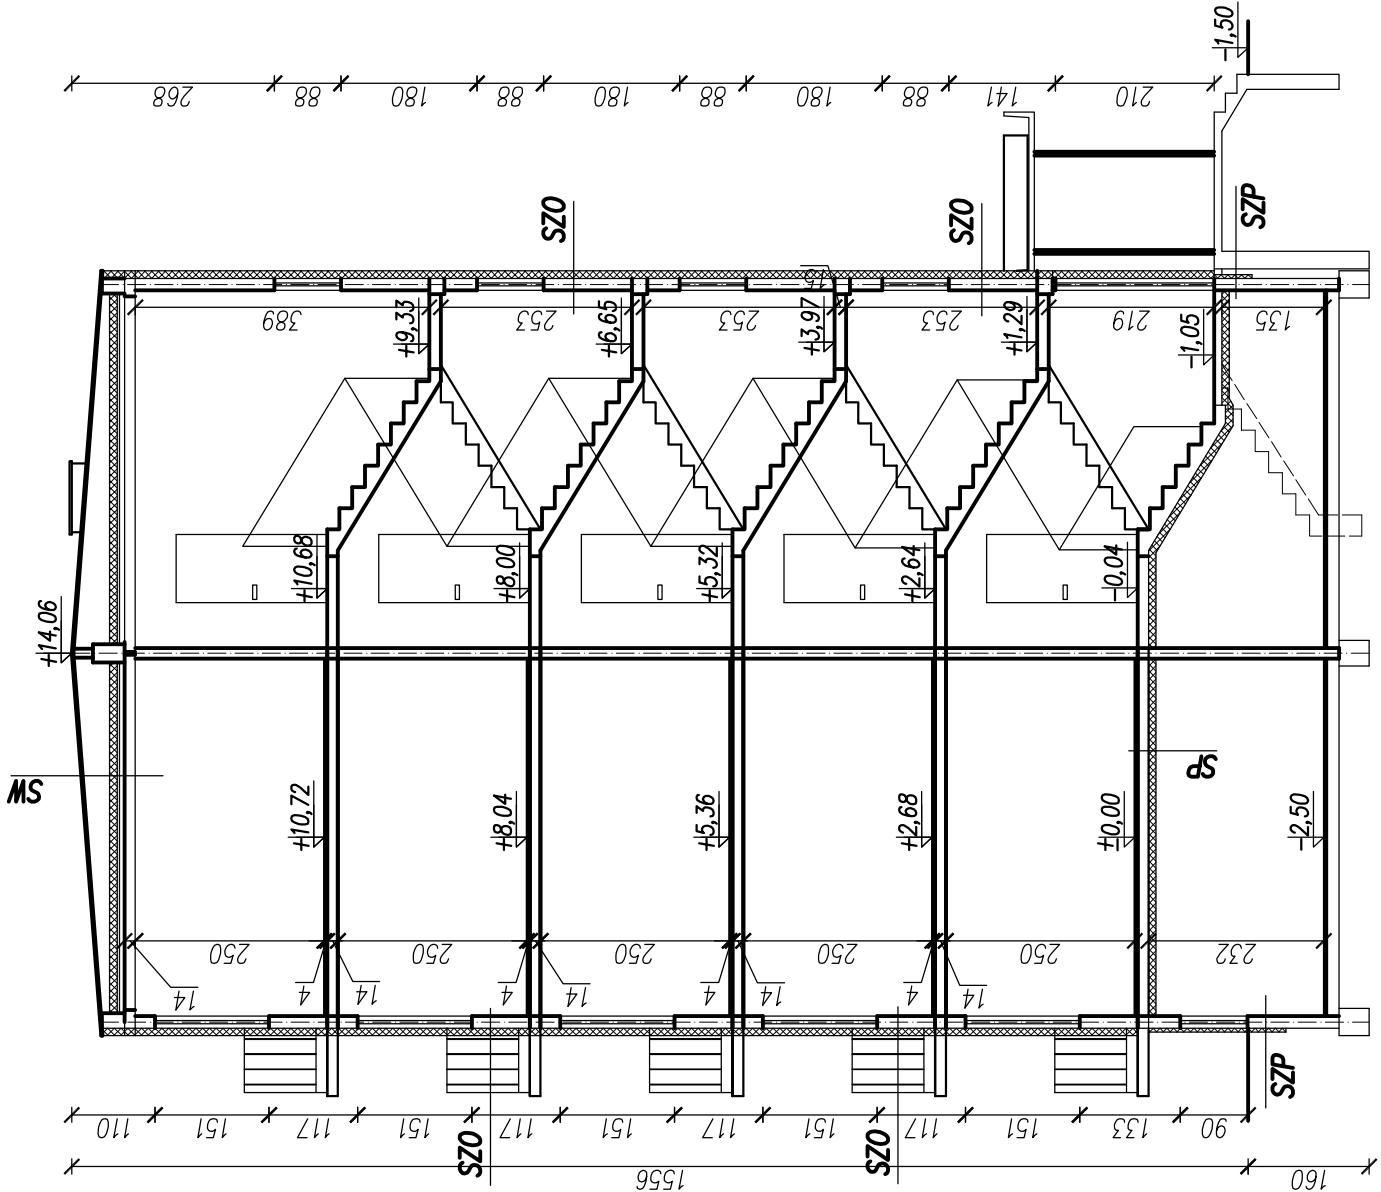

Ocieplone przegrody zewnętrzne

- SZO**  
żelbet 5cm  
styropian 5cm  
żelbet 6cm  
styropian 5cm  
wyprawa elewacyjna  
styropian EPS 12cm  
warstwy wierzchnie
- SW**  
strop OWT 14cm  
wełna szklana 3cm  
granulat celulozowy 15cm  
granulat ekofiber 20cm  
pustka powietrzna  
płyta parniowa

SZO – filarki międzyokienne

- SP**  
posadzka  
wylewka 3cm  
styropian 5cm  
strop OWT 14cm  
wełna szklana 10cm  
natrysikowa
- SZO**  
płyta paździerz. 1,5cm  
styropian 7cm  
płyta azbestocem.0,6cm  
styropian 5+5cm  
tynk mineralny 1cm  
styropian EPS 12cm  
warstwy wierzchnie

- SZP**  
beton 20cm  
tynk cementowy  
styropian XPS 5cm  
warstwy wierzchnie
- UWAGA:** warstwę ocieplenia zagłębić min. 50cm pod powierzchnią terenu

|                   |                                               |            |   |               |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------|---|---------------|
| obiekt budowlany  | termomodernizacja budynku wielorodzinnego     |            |   |               |
| adres obiektu     | Sanok, działka nr 98/20, ul. Jana Pawła II 41 |            |   |               |
| przedmiot rysunku | PRZEKRÓJ A - A                                |            |   |               |
| skala             | 1:100                                         | nr rysunku | 4 | sierpień 2016 |
| projektant:       |                                               |            |   |               |