


Jana Pawła 11 49

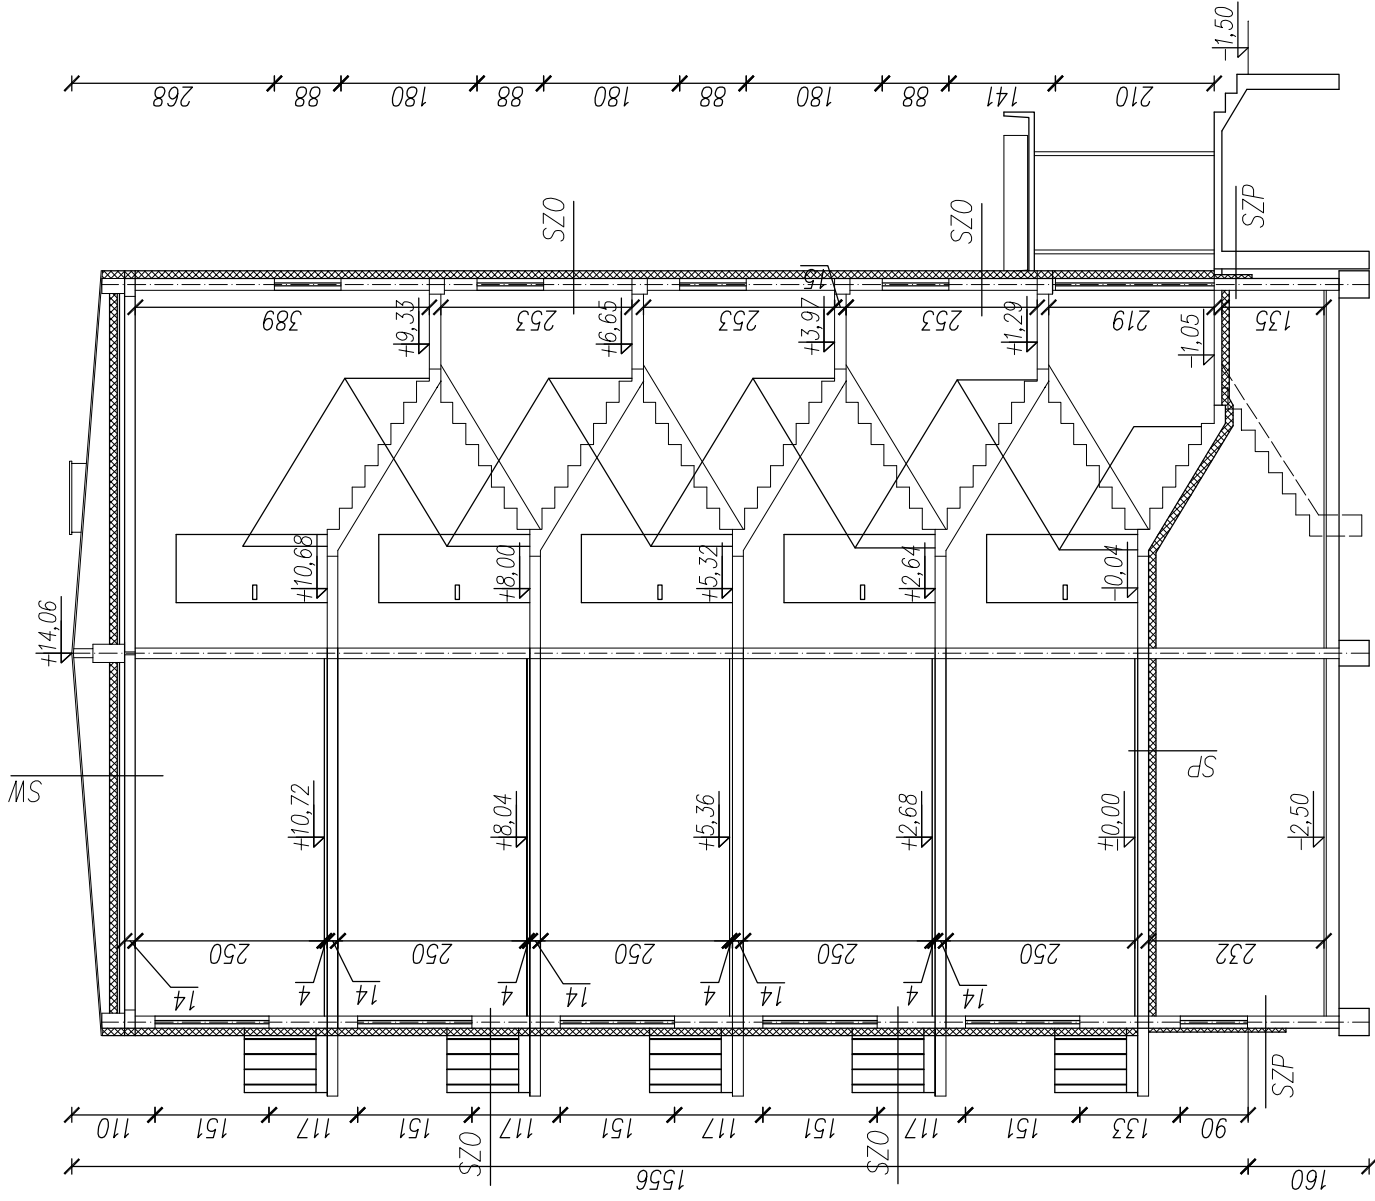

Ocieplone przegrody zewnętrzne

SZO	SW
żelbet	strop. OWT
5cm	14cm
styporian	węlna szklana
5cm	3cm
żelbet	granulat celulozowy
6cm	15cm
styporian	granulat ekofiber
5cm	20cm
wyprawa elewacyjna	puszka powietrzna
styporian EPS	12cm
warstwy wierzchnie	plyta panwiowa

SZOF – filarki międzyokienne

płyta paździerz. 1,5cm	posadzka	3cm
styropian 7cm	wylewka	5cm
płyta azbestocem.0,6cm	styropian	14cm
styropian 5+5cm	strop OWI	10cm
tynek mineralny 1cm	wefna szklana natryskowa	
styropian EPS 12cm		
warstwy wierzchnie		

UWAGA: warstwę ocieplenia zagłębić min. 50cm pod powierzchnią terenu

obiekt budowlany	termomodernizacja budynku wielorodzinnego			
adres obiektu	Sanok, działka nr 98/23, ul. Jana Pawła II 49			
przedmiot rysunku	PRZEKRÓJ A - A			
skala	1:100	nr rysunku	4	sierpień 2016
projektant:				