


Jana Pawła II 51

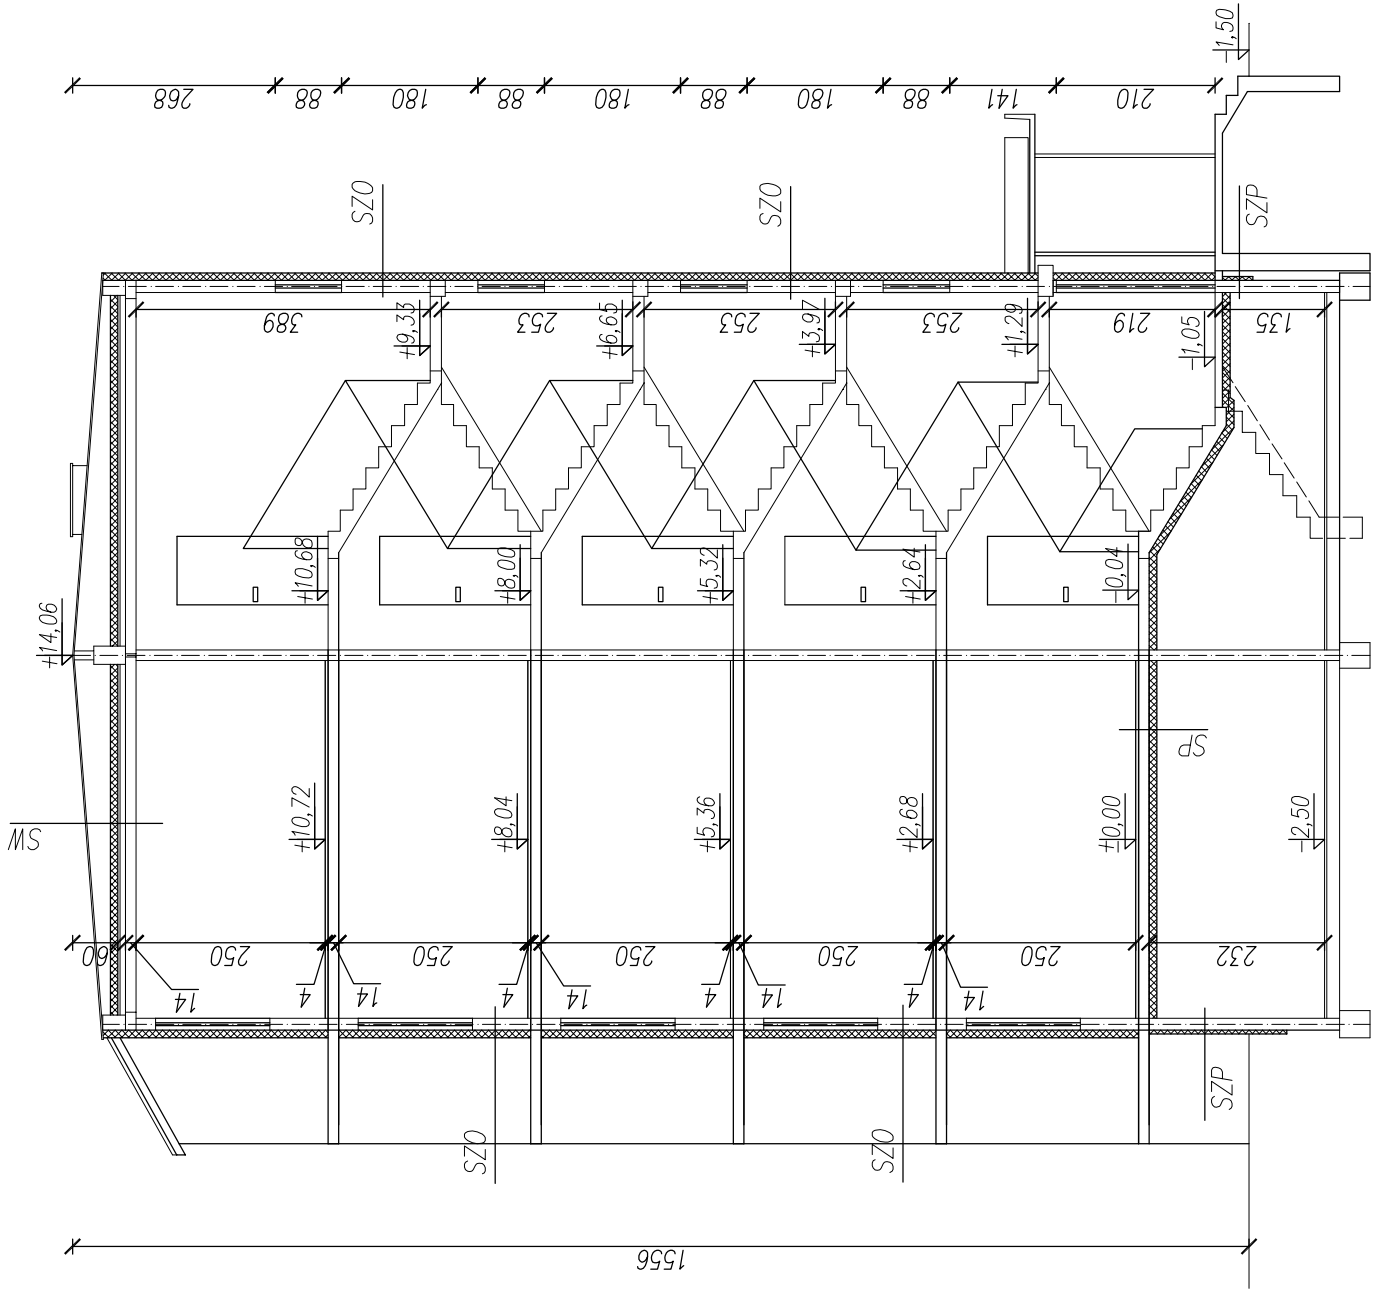

Ocieplone przegrody zewnętrzne

SZO	SW	
żelbet	strop OWT	14cm
styropian	wętna szklana	3cm
żelbet	granulat celulozowy	15cm
styropian	granulat ekofiber	20cm
wyprawa elewacyjna	puszka powietrzna	
styropian EPS 12cm	płyta parniowa	
warstwy wierzchnie		
SZO – filarki międzyokienne	SP	
płyta paździerz. 1,5cm	posadzka	
styropian 7cm	wylewka	3cm
płyta azbestocem.0,6cm	styropian	5cm
styropian 5+5cm	strop OWT	14cm
tynk mineralny 1cm	wętna szklana	
styropian EPS 12cm	natrysikowa	10cm
warstwy wierzchnie		
SZP	UWAGA:	warstwę ocieplenia zagłębić min. 50cm
beton		pod powierzchnią terenu
tynk cementowy		
styropian XPS 5cm		
warstwy wierzchnie		

obiekt budowlany	termomodernizacja budynku wielorodzinnego			
adres obiektu	Sanok, działka nr 98/23, ul.Jana Pawła II 51			
przedmiot rysunku	PRZEKRÓJA - A			
skala	1:100	nr rysunku	4	sierpień 2016
projektant:				