


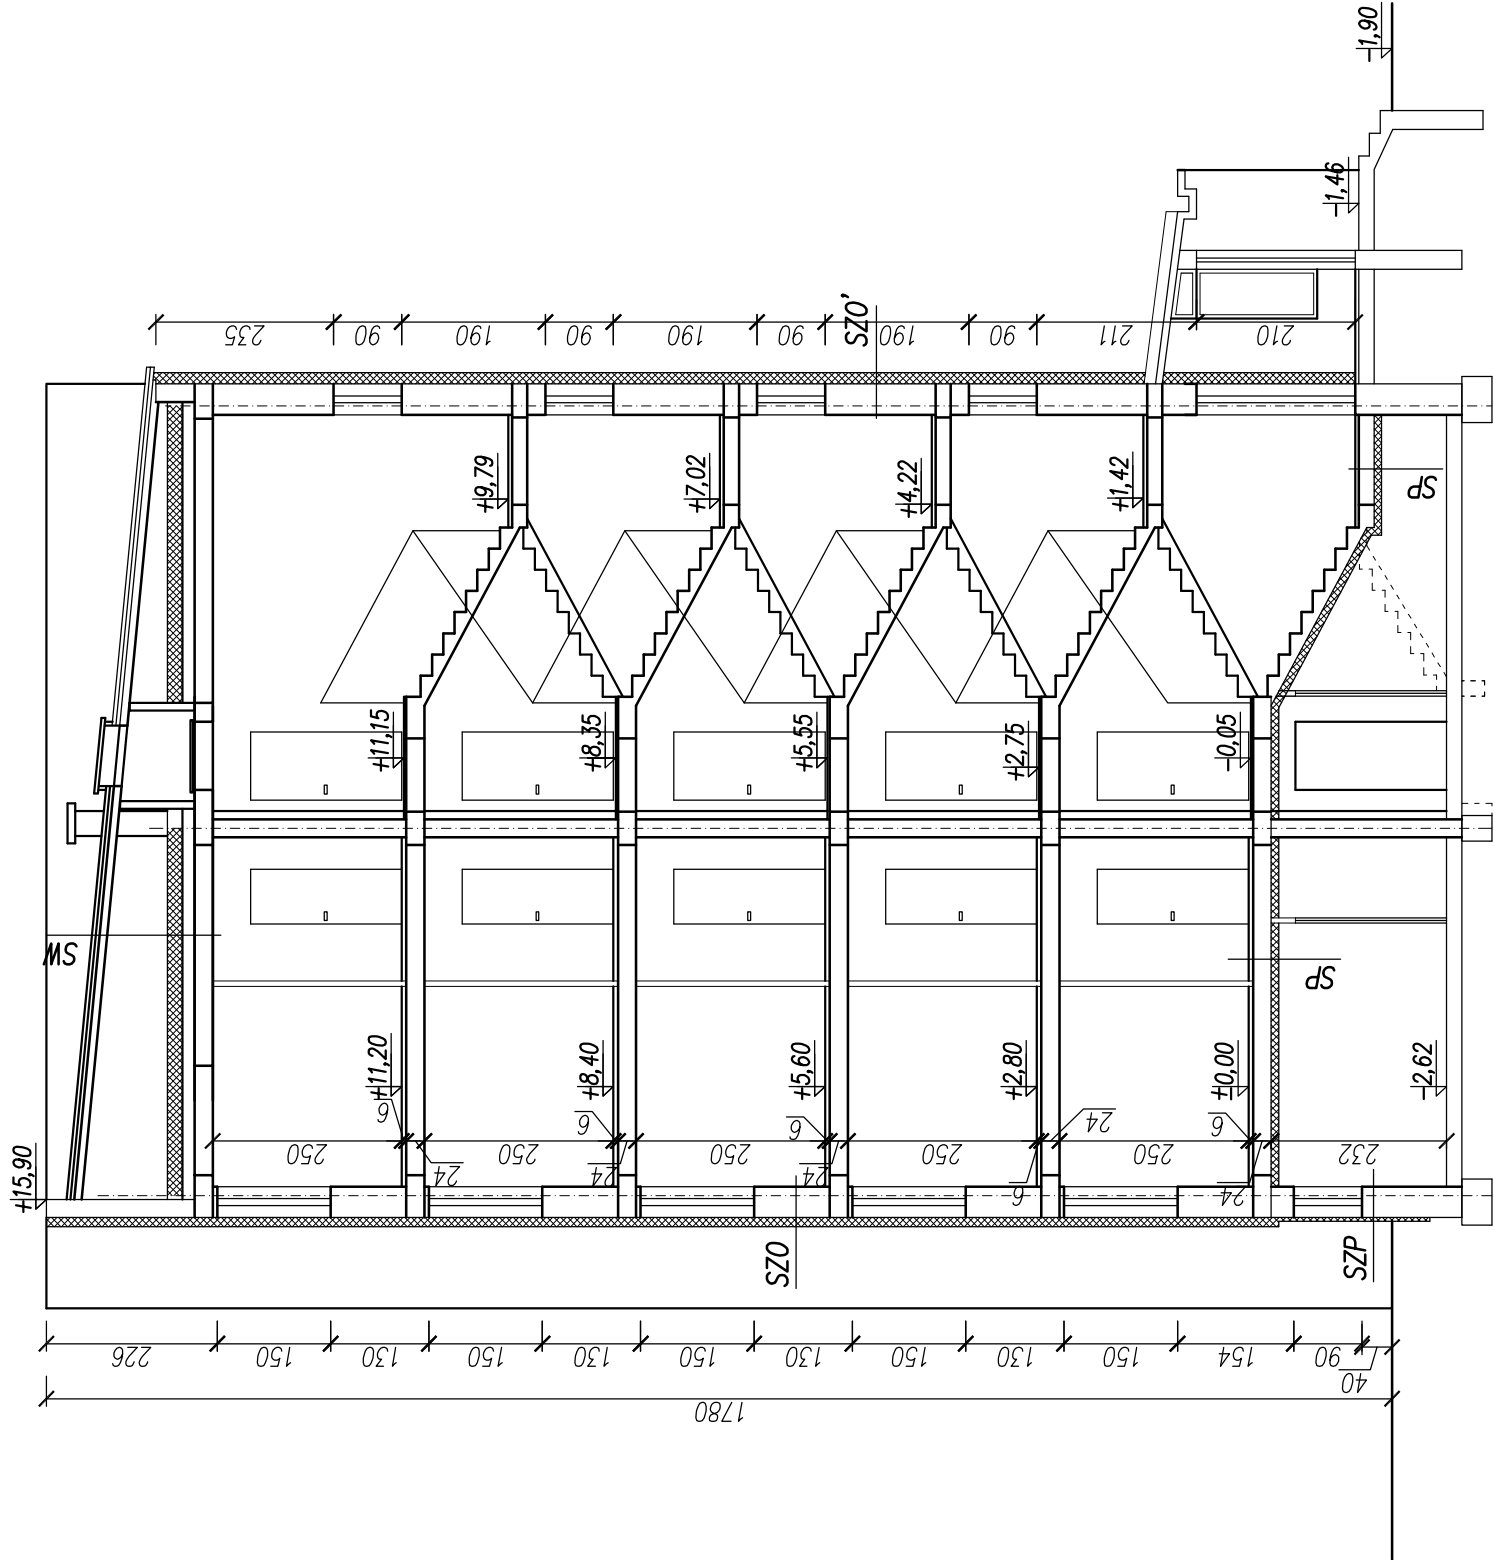

Ocieplone przegrody zewnętrzne

SZ0'

gazobeton 24cm
styropian 5cm
cegła dziurawka 12cm
tynk cem.-wap. 1,5cm
styropian EPS 15cm
warstwy wierzchnie

SZ0

gazobeton 24cm
styropian 5cm
cegła dziurawka 12cm
tynk cem.-wap. 1,5cm
styropian EPS 12cm
warstwy wierzchnie

SZP

beton 36cm
tynk cementowy
styropian XPS 5cm
warstwy wierzchnie

UWAGA: warstwę ocieplenia zagłębić min. 50cm pod powierzchnią terenu

SW

płyta kanałowa 24cm
wełna mineralna 12cm
gładź cementowa 3cm
granulat ekofiber 20cm
puszka powietrzna
płyta panwiowa
gładź cementowa 3cm

SP

posadzka
wylewka 3cm
styropian 5cm
płyta kanałowa 24cm
wełna szklana natryskowa 10cm

obiekt budowlany	termomodernizacja budynku wielorodzinnego			
adres obiektu	Sanok, działka nr 120/9, ul.Sadowa 39			
przedmiot rysunku	PRZEKRÓJ A - A			
skala	1:100	nr rysunku	4	sierpień 2016
projektant:				