


Słowackiego 36

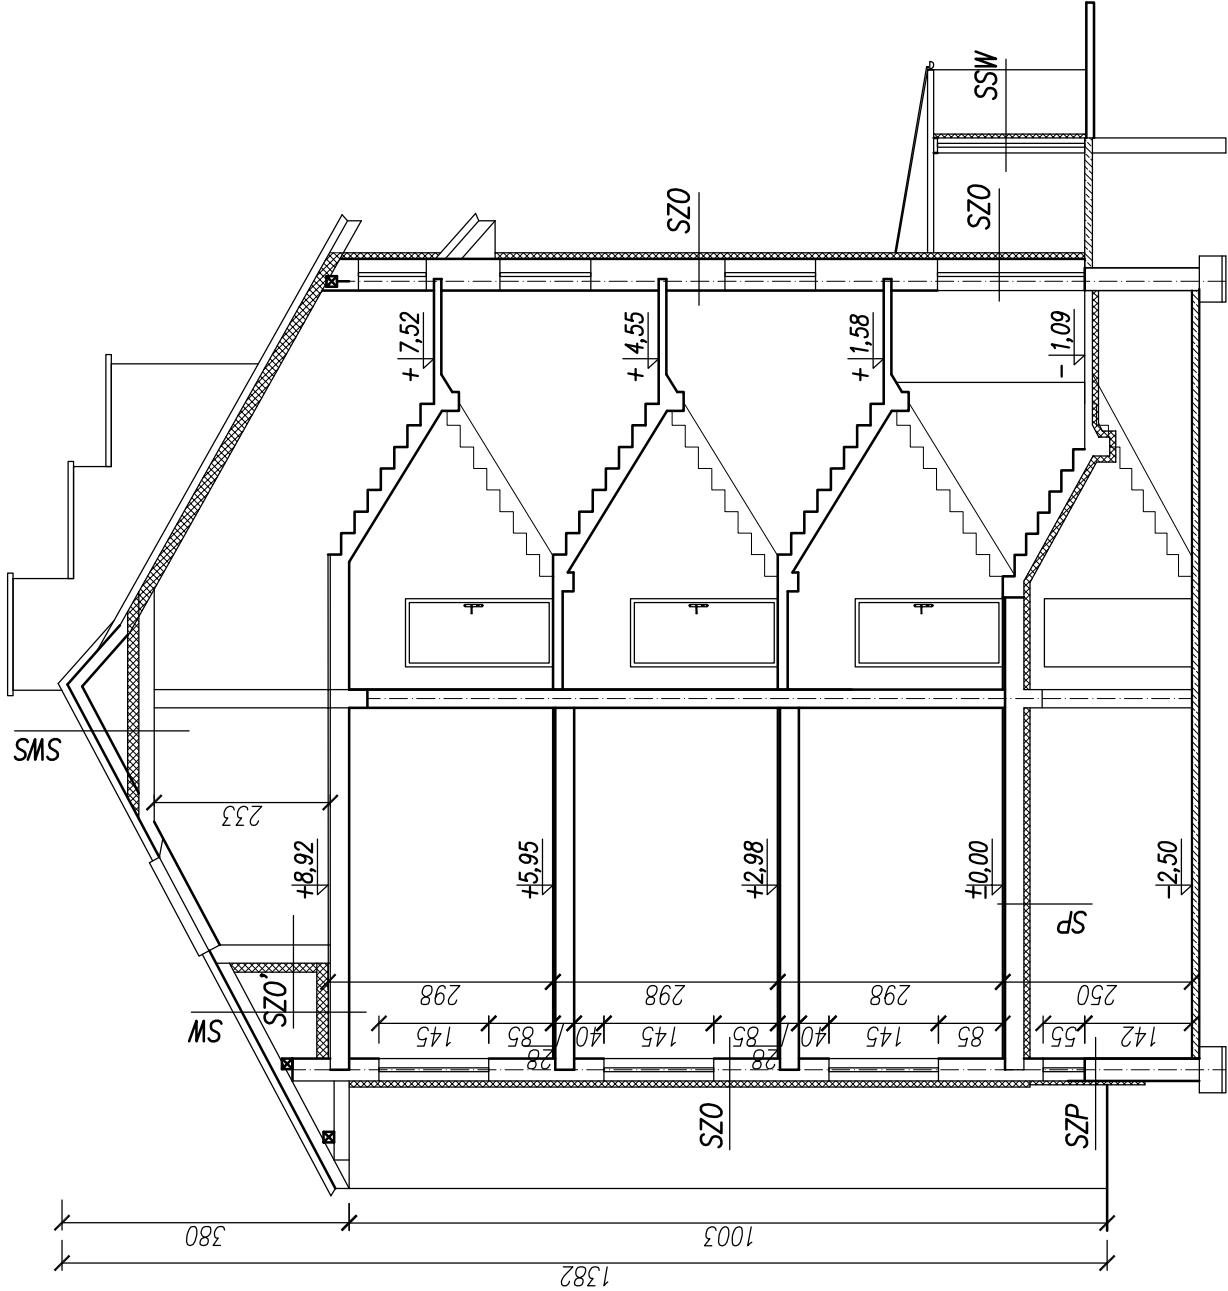

Ocieplone przegrody zewnętrzne

SZO	gazobeton 24cm styropian 7cm tynk mineralny 1,5cm styropian EPS 8cm warstwy wierzchnie	SSW	cegła pełna 25cm tynk cern.-wap. 1,5cm styropian EPS 5cm warstwy wierzchnie
SZP	beton 30cm tynk cementowy styropian XPS 5cm warstwy wierzchnie	SP	posadzka 3cm wylewka 5cm płyta kanałowa 24cm wełna szklana natryskowa 8cm

UWAGA: warstwę ocieplenia zagłębić min. 50cm pod powierzchnią terenu

SW	płyta kanałowa 24cm wełna mineralna 12cm folia polietylenowa 15cm granulat ekofiber 15cm puszka powietrzna konstrukcja dachowa warstwy pokrycia	SWS	płyta GK 15cm wełna mineralna 2,5cm deski 15cm granulat ekofiber 15cm puszka powietrzna konstrukcja dachowa warstwy pokrycia
----	--	-----	---

obiekt budowlany	termomodernizacja budynku wielorodzinnego			
adres obiektu	Sanok, działka nr 381/21, ul.Słowackiego 36			
przedmiot rysunku	PRZEKRÓJ A - A			
skala	1:100	nr rysunku	4	sierpień 2016
projektant:				